


## Requerimientos de seguridad en las instalaciones de cilindros y tanques de GLP



Nunca debe instalarse debajo del tendido eléctrico o transformadores

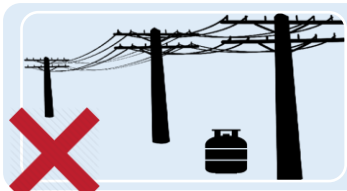

Nunca colocar el cilindro debajo de árboles



Evitar colocar el cilindro cercano a cajas de interruptores de seguridad




Nunca colocar el cilindro al lado de la estufa



Nunca instalar el cilindro sobre estructuras inestables como sillas, bloques u otro lugar del que pueda caerse



Verificar estado del cilindro. Debe ser descartado si presenta daños en la válvula, abolladuras, corrosión o fisuras.

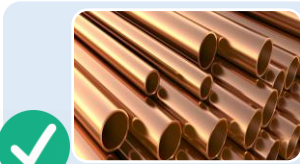

Las tuberías deben ser de cobre, polietileno, acero galvanizado o materiales aprobados por la norma NFPA 58



Solicitar a la estación de Bomberos mas cercana, la inspección de las instalaciones de GLP



Mantener la válvula hacia arriba

**El cilindro o tanque debe estar a una distancia mínima de 5 metros de árboles y cualquier fuente de calor o energía**

